



Vedvarende energi

Andel vedvarende energi

67,50%

Rangering - CO₂-udledning

Sammenligning med alternative energikilder

Grøn

Mindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe


Gul

Mindre CO₂ udledning end et gasfyr

Rød

Større CO₂-udledning end et oliefyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

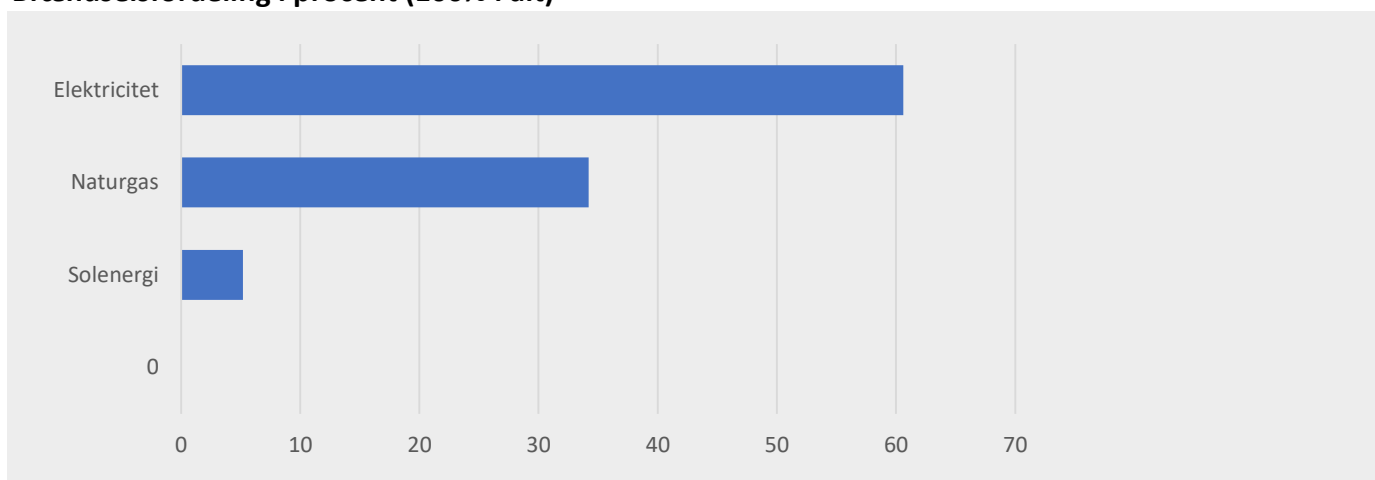

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	29,3	kg/GJ	105,6	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	8,1	g/GJ	29,2	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,2	g/GJ	0,8	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	29,5	kg/GJ	106,4	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	2,8	g/GJ	10,1	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilte)	0,5	g/GJ	1,6	mg/kWh
CO (Kulilte)	0,5	g/GJ	1,6	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	42,2	g/GJ	152,0	mg/kWh
Partikler (TSP)	0,0	g/GJ	0,1	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Saltum Fjernvarmeværk amba

Ths. Jensensvej 5

9493 Saltum

Telefon: 98881165

Mail: Drift@saltumfjernvarme.dk

CVR: 20928719